

ПРОЖЕКТОР ПВС10-140 220В АРКТИКА И1(И2)

ПАСПОРТ



НТФ ТИРЭКС
WWW.NTFTIREX.RU


НАЗНАЧЕНИЕ II

Прожектор серии ПВС10-140 предназначен для освещения периметра и прилегающей территории охраняемого объекта.

ОПИСАНИЕ II

Диаграмма направленности имеет ассиметричную структуру с углом излучения 140 градусов в горизонтальной плоскости и 60 градусов в вертикальной плоскости. При этом ось излучения в вертикальной плоскости смещена вниз на 30 градусов, для максимально эффективного освещения ближней зоны. Прожектор комплектуется блоком питания, в котором установлен источник питания, клеммные колодки для подключения, термopедохранитель, нагревательные элементы и электронная схема, автоматически обеспечивающая включение/отключение (включение -13°C; отключение -12°C) подогрева внутреннего объема корпуса блока.

Диаграмма направленности

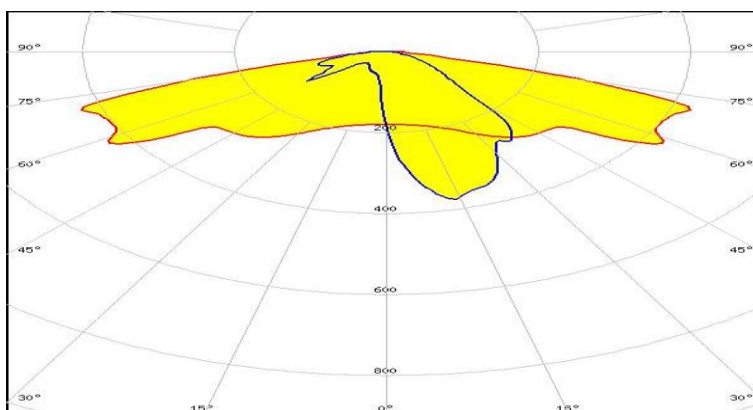

ХАРАКТЕРИСТИКИ II

Наименование параметров	Значение параметров	
Световой поток	4 000лм	
Угол светораспределения	140x60°, ассиметричная диаграмма	
Напряжение входного питания	220В (от 174В до 260В)	
Потребляемая мощность (включая подогрев БП)	36Вт	
Климатическое исполнение	от - 60 до + 50°C	
Степень защиты	IP 66	
Длина вмонтированного кабеля	1,5 м (кабель вне трубы)	
Габариты/ вес блока питания «Арктика»	175x80x60(мм)/ 850г	
Вариант корпуса	И1	И2 (кабель: в трубе/ вне трубы)
Вес прожектора: И1/И2	1000г/ 1600г	

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ II

Прожектор может транспортироваться любым видом транспорта без ограничения скорости и расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировании прожектора должна быть обеспечена защита от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и соленого тумана. Прожектор должен быть уложен в упаковку с нанесенными транспортными знаками.

Условия транспортирования: • Температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; • Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °С – 98%; • Атмосферное давление 60,0-106,7 кПа (450-800 мм. рт. ст.).

Прожектор следует хранить на складе (в закрытом помещении) в транспортной таре предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 25 °С.

Хранение прожектора производят в помещениях, в воздухе которых отсутствуют кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ II


-Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых прожекторов заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты поставки.


- Предприятие-изготовитель обязуется своими силами безвозмездно производить гарантийный ремонт прожектора, если за этот срок он выйдет из строя. Безвозмездный ремонт производится при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования, хранения и наличия паспорта.

-Гарантийный ремонт осуществляется на территории предприятия-изготовителя по адресу: 194223, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 9.

ВНЕШНИЙ ВИД II

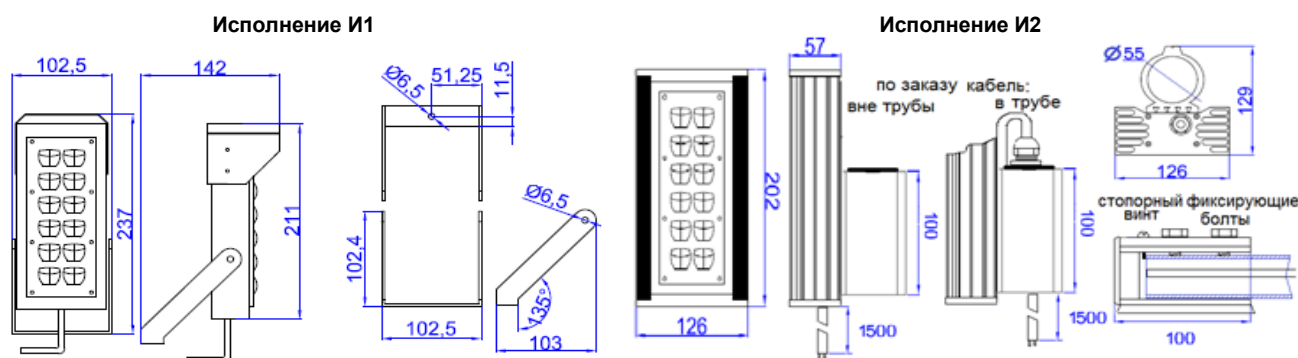

ПОДКЛЮЧЕНИЕ II

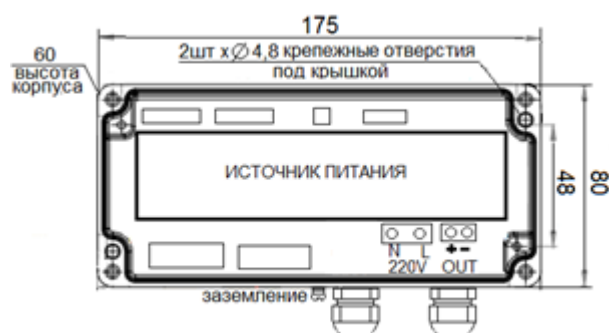

OUT+ (питание +) – коричневый/ белый провод

OUT- (питание -) – синий/ черный провод

Прожектор поставляется в собранном виде. При работе в условиях высокой загрязнённости воздуха может потребоваться периодическая очистка защитного стекла от загрязнения. Рекомендуемая высота установки 2,5-3м, расстояние между прожекторами– от 10 до 12 метров, в зависимости от юстировки (угла наклона осветителя).

Подключение к другим источникам питания приведет к выходу прибора из строя. Для заземления корпуса Блока питания в исполнении «Арктика» необходимо подсоединить заземляющий провод к выводному винту, закрепленному на корпусе Блока.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ II

-Прожектор видимого света ПВС10-140 220В АРКТИКА И1(И2).....	шт.
-Блок питания «Арктика».....	шт.
-Паспорт.....	шт.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ II

Предприятие-изготовитель: ООО НТФ «ТИРЭКС», 194223, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 9,

Тел/факс: +7 (812) 606-66-27, E-mail: sales@ntftirex.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ II

Прожектор соответствует заявленным техническим характеристикам (3461-004-20507422 - 2023 ТУ) и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____

Дата поставки _____